



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0888

检 验 报 告

报告编号 NAPG24070453

产 品 名 称 管材管件（管件）

被 抽 样 销 售 者 温州市鹿城区广化顺力五金店




标 称 生 产 者 永嘉濠门管业有限公司（标称）

委 托 单 位 温州市市场监督管理局


任 务 名 称 2024年温州市流通领域产品质量监督抽查

温州市质量技术监督科学研究所



产品 标称 信息	名 称	管材管件（管件）		商 标	参管
	规格型号	HM96 PP-R PN2.5 L20		质量等级	合格品
	执行标准	GB/T 18742.3-2017			
	生产者	永嘉濠门管业有限公司(标称)			
被抽 样销 售者 信息	销售者	温州市鹿城区广化顺力五金店			
	地 址	温州市鹿城区广化街道鹿城路652号	联系电话	13676796970	
抽样 信息	抽样单位	温州市质量技术监督科学研究院			
	抽样数量	30只	备样数量	10只	
	抽查通知 书编号	(2024)温市监监查通字第16004-10号	封样状态	完好	
检验 信息	检验依据	GB/T 18742.3-2017			
	判定依据	温州市冷热水用聚丙烯管材管件产品质量监督抽查实施细则（2024年版）			
	检验日期	2024-07-19~2024-10-23			
	检验结论	依据《温州市冷热水用聚丙烯管材管件产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》要求，对所抽样品的7个项目进行了检验，检验结果符合要求。检验结论：所检项目符合本次监督抽查要求。 温州市质量技术监督科学研究院 (检验检测专用章) 签发日期： 2024/10/28			
备注	本报告中测试项目均在相应标准规定的环境条件下进行。				
编制:	 (李建海)	审核:	 (陈可舒)	批准:	 (卢立用)

温州市质量技术监督科学研究院	报告编号：NAPG24070453
检 验 报 告	共 3 页 第 2 页
样 品 照 片	

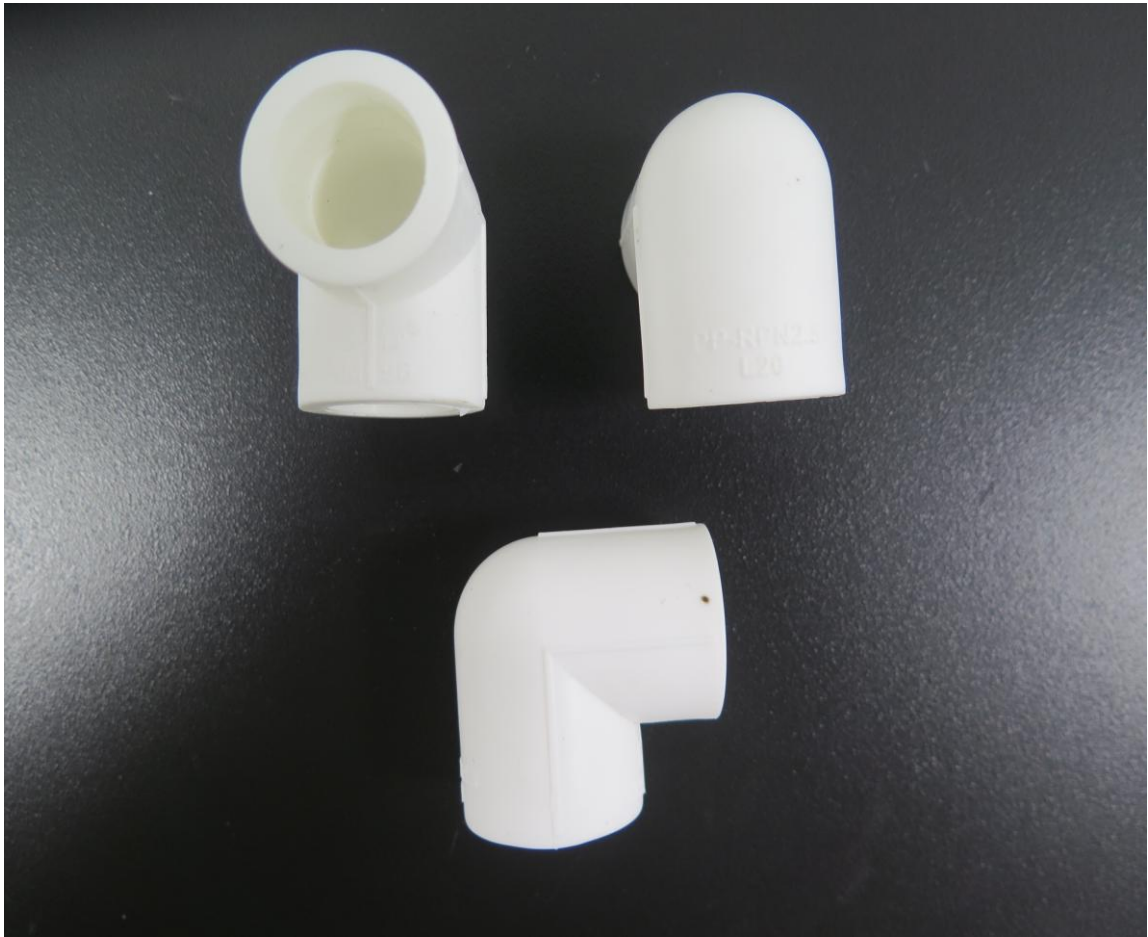

温州市质量技术监督科学研究院			编号：NAPG24070453	
检 验 报 告			共 3 页 第 3 页	
项目		指标要求	实测结果	单项结论
标志	原料名称	应有永久性标志	符合	符合
	产品规格	应有永久性标志	符合	
	商标	应有永久性标志	符合	
规格尺寸 (mm)	壁厚 (mm)	>3.4	最小值：3.8~3.9	符合
	最小通径 (mm)	≥13	平均值：17.6~17.7	符合
	承口深度 (mm)	≥14.5	最小值：14.8~15.2	符合
	承插深度 (mm)	此项目不适用		
静液压强度 (20℃, 1h)		无破裂，无渗漏	符合	符合
氧化诱导时间 (210℃) (min)		≥20	35	符合
熔体质量流动速率 (g/10min) (230℃, 2.16kg)		≤0.5g/10min	0.32g/10min	符合
(本页以下空白)				



声 明

一、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复制件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。

二、本报告无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，本报告涂改无效。

三、本机构对本报告内容负责，保证检测的公正性、独立性和诚实性；本报告的检测数据和结果只对检测样品负责。

四、委托方对送检样品的代表性和真实性、提供信息的真实性负责；本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

五、委托方若对本报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。

六、本报告未加盖 CMA 标志时，表明本报告的检测数据或结果仅为委托方内部使用（科研、教学、内部质量控制、产品研发等），不具有对社会证明作用。

七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

八、本报告不得用于宣传等商业用途。

温州市质量技术监督科学研究院 实验室及业务联系方式

1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；

业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；

委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566

公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；

2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；

业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；

委托类业务服务电话：0577- 88913104

公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；

3、浙南云谷院区地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；

业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；

委托类业务服务电话：0577-88914149

公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；

4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；

业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692

公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；

5、鹿城鞋业产业服务综合体实验室：温州市鹿城区丰门街道总部经济园 B09 幢 17 楼 1701-1705 室

业务范围：皮革鞋类产品的常规检测项目；委托类业务服务电话：0577-88905117

公交线路：98 路公交至丰门服务中心公交站；111 路公交至富伊路西公交站；

6、政府类业务服务电话：0577-89751111

7、申投诉联系电话：0577-89785675

8、本院官网：www.zhejian.com

-----本报告结束-----

